

令和6年度

一般廃棄物処理施設の維持管理等結果報告書

- ・焼却施設（八幡平市清掃センター）

八幡平市

ごみ質

		第1回	第2回	第3回	第4回
採 取 年 月 日		5月8日	8月2日	11月4日	2月5日
試 料 採 取 箇 所		ごみピット			
分 析 結 果 年 月 日		5月23日	8月22日	11月26日	2月26日
天 候		晴	曇	曇	雪
ご み の 種 類 組 成	紙 、 布 類	36.7%	34.8%	36.8%	43.6%
	ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類	40.2%	38.5%	18.3%	28.1%
	木、竹、わら類	15.6%	3.3%	4.2%	1.2%
	ち ゅ う 芥 類	6.1%	14.4%	31.5%	24.0%
	不 燃 物 類	0.2%	1.7%	5.0%	1.4%
	そ の 他	1.2%	7.3%	4.2%	1.7%
単 位 容 積 重 量		117.4kg/m ³	137.4kg/m ³	140.6kg/m ³	167.6kg/m ³
ご み の 3 成 分	水 分	42.3%	45.6%	52.6%	49.3%
	灰 分	5.8%	5.6%	4.5%	5.9%
	可燃分	51.9%	48.8%	42.9%	44.8%
低位発熱量	(計算値 kcal/kg)	2,670	2,400	1,890	1,930
低位発熱量	(計算値 kj/kg)	11,180	10,030	7,920	8,090
高位発熱量	(実測値 kcal/kg)	3,160	2,900	2,390	2,420
高位発熱量	(実測値 kj/kg)	13,230	12,120	9,990	10,120
低位発熱量	(実測値 kcal/kg)	2,080	1,920	1,610	1,720
低位発熱量	(実測値 kj/kg)	8,720	8,020	6,750	7,190

排ガスの分析結果 [規4条の7第1号ニ]

ばい煙 (1号炉)

		4月に1回以上		
採取位置		1号炉煙突測定孔		
採取した年月日		4月5日	8月2日	12月5日
分析が得られた日		4月22日	8月21日	12月24日
ばい煙量	硫黄酸化物	0.1 m ³ N/h未満	0.3m ³ N/h	0.3m ³ N/h
	ばいじん	0.001 g/m ³ N未満	0.001 g/m ³ N未満	0.001 g/m ³ N未満
	塩化水素	30mg/m ³ N未満	80 mg/m ³ N	40 mg/m ³ N
	窒素酸化物	110 ppm	120 ppm	140 ppm

ばい煙 (2号炉)

		4月に1回以上		
採取位置		2号炉煙突測定孔		
採取した年月日		5月9日	9月5日	1月9日
分析が得られた日		5月27日	9月20日	1月22日
ばい煙量	硫黄酸化物	0.2 m ³ N/h	0.1 m ³ N/h	0.1 m ³ N/h未満
	ばいじん	0.004 g/m ³ N	0.001 g/m ³ N未満	0.001 g/m ³ N未満
	塩化水素	30 mg/m ³ N未満	40 mg/m ³ N未満	30 mg/m ³ N未満
	窒素酸化物	140 ppm	120 ppm	110v ppm

ダイオキシン類 (1号炉)

		1年に1回以上
採取位置		1号炉煙突測定孔
採取した年月日		10月3日
分析が得られた日		10月25日
ダイオキシン類		0.045 ng-TEQ/m ³ N

ダイオキシン類 (2号炉)

		1年に1回以上
採取位置		2号炉煙突測定孔
採取した年月日		11月7日
分析が得られた日		11月28日
ダイオキシン類		0.15 ng-TEQ/m ³ N

ダイオキシン類 (専焼炉)

		1年に1回以上
採取位置		煙突測定孔
採取した年月日		10月2日
分析が得られた日		10月25日
ダイオキシン類		0.065 ng-TEQ/m ³ N

焼却灰熱灼減量、燃焼室出口温度等（1号炉）

	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回
採取年月日	4月3日	6月4日	8月1日	10月2日	12月5日	2月5日
試料採取箇所	1号炉灰押出装置出口					
分析結果年月日	4月22日	6月20日	8月9日	10月15日	12月16日	2月18日
分析結果	5.68%	4.13%	4.40%	5.28%	3.37%	3.38%
燃焼室出口温度	952	923	935	935	942	925

焼却灰熱灼減量、燃焼室出口温度等（2号炉）

	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回
採取年月日	5月8日	7月3日	9月4日	11月6日	1月9日	3月5日
試料採取箇所	2号炉灰押出装置出口					
分析結果年月日	5月22日	7月16日	9月17日	11月2日	1月20日	3月18日
分析結果	3.68%	4.11%	4.22%	4.09%	5.35%	3.92%
燃焼室出口温度	933	943	939	922	928	934

ごみ焼却施設

処理フロー




■ごみクレーン



■焼却炉



■バグフィルタ

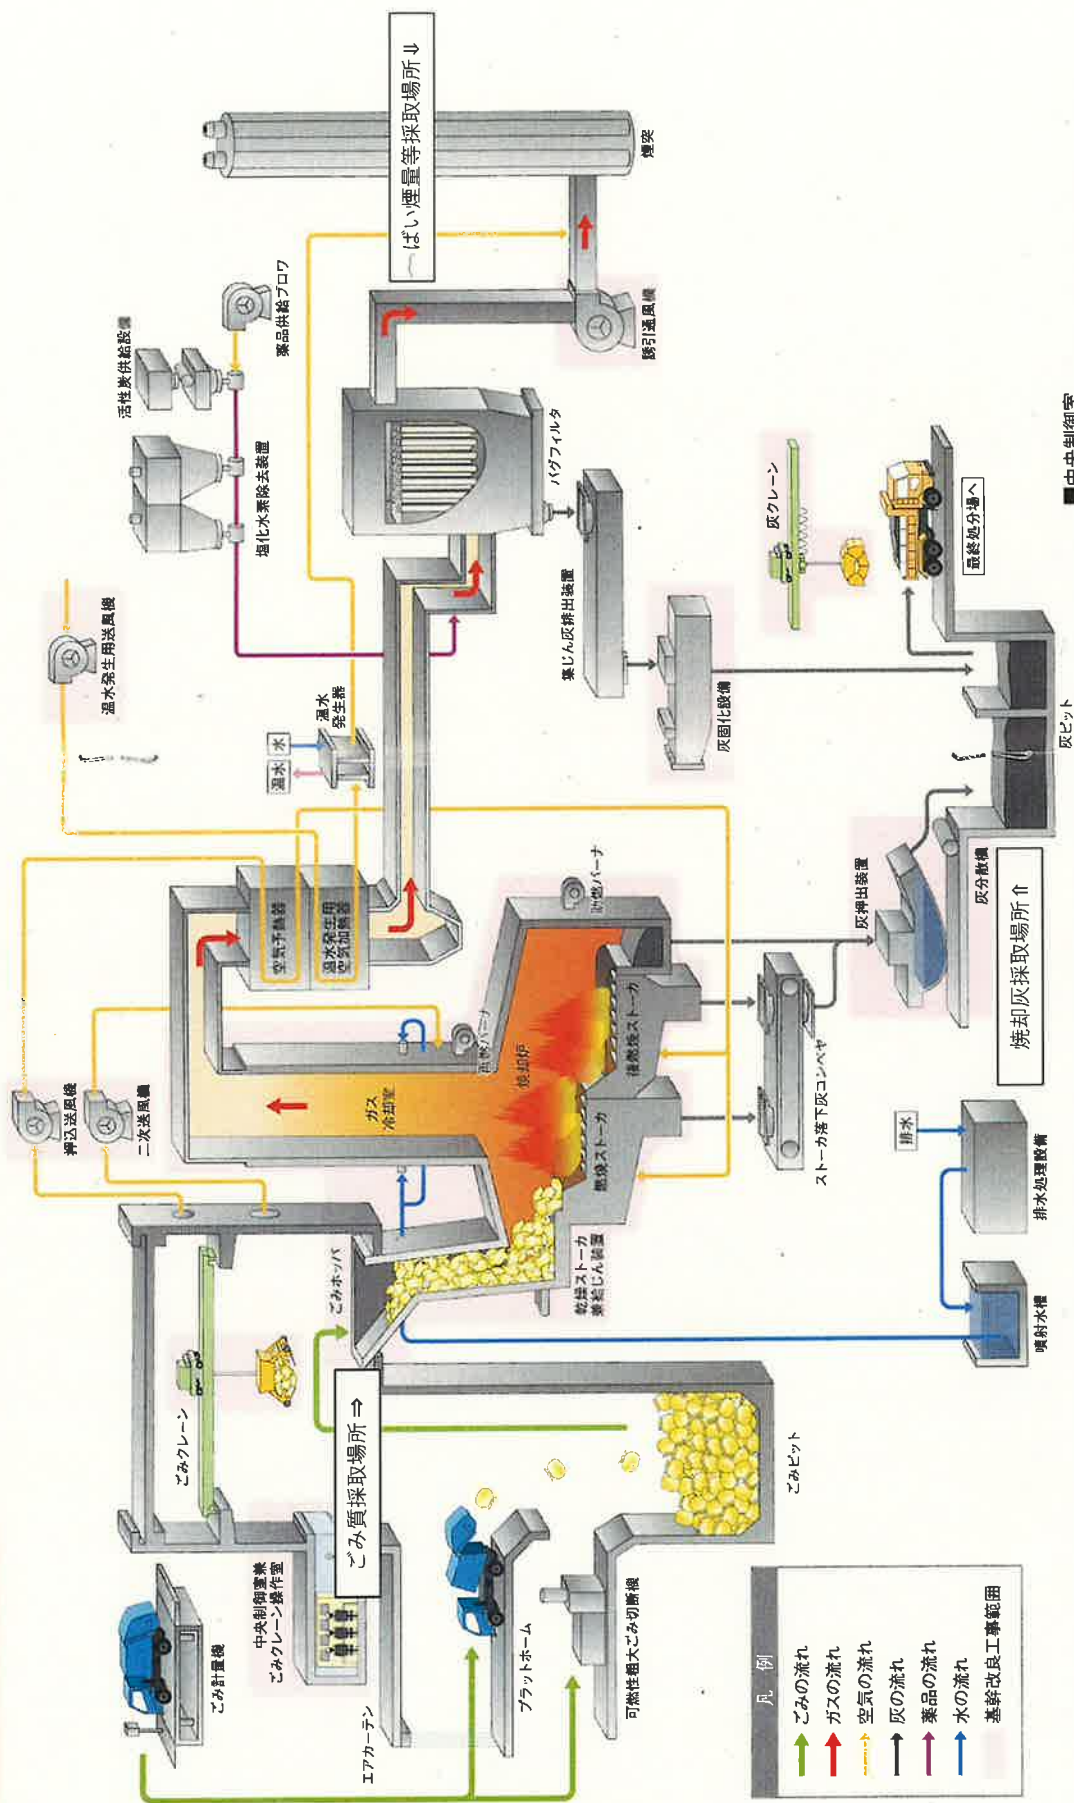

■中央制御室

令和6年度

一般廃棄物処理施設の維持管理等結果報告書

- ・最終処分場（八幡平市栗日影沢最終処分場）

八幡平市

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（月毎に記載）〔規 4 条の 7 第 4 号イ〕

種 類 (単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般埋立ごみ (t/月)													
焼却残渣(主灰) (t/月)													
焼却残渣(飛灰) (t/月)													
粗大ごみ残渣 (t/月)													
カレット残渣 (t/月)													
尿尿し渣 (t/月)													
震災廃棄物(不燃) (t/月)													

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規 4 条の 7 第 4 号ニ及びホ〕

区分	地点
地下水	上流
	下流
浸出水	

別紙の通り ※1

別紙の通り ※1

別紙の通り ※1

地下水	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
採取日	2日	7日	4日	2日	6日	3日	1日	5日	3日	7日	4日	4日	
分析結果が得られた日	9日	24日	11日	9日	16日	11日	7日	18日	11日	15日	10日	12日	
上流部													
塩化物イオン(mg/L)	10.0	11.0	11.0	10.0	11.0	10.0	11.0	4.0	10.0	9.0	9.3	8.0	9.5
電気伝導率(mS/m)	11	12	11	11	12	11	11	11	11	11	11	11	11.2
水素イオン濃度													
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
下流部													
塩化物イオン(mg/L)	19.0	37.0	37.0	34.0	27.0	22.0	24.0	31.0	31.0	61.0	150.0	49.0	43.5
電気伝導率(mS/m)	13.0	23.0	23.0	21.0	18.0	19.0	21.0	23.0	20.0	30.0	38.0	27.0	23.0
水素イオン濃度													
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
必要な措置を講じた日付とその内容※3													

浸出水処理水	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
採取日	2日	7日	4日	2日	6日	3日	1日	5日	3日	7日	4日	4日	
分析結果が得られた日	9日	24日	11日	9日	16日	11日	7日	18日	11日	15日	11日	12日	
水素イオン濃度	7.8	8.0	8.0	8.1	7.9	7.9	8.3	8.3	8.1	8.0	8.0	7.8	8.0
BOD(mg/L)	1.5	0.8	0.6	0.5未満	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.7	1.1	0.9	1.0
COD(mg/L)	2.2	2.5	2.8	2.8	2.6	3.0	2.9	2.7	3.0	2.9	3.1	3.3	2.8
浮遊物質(mg/L)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	2	—

※1 処分場の平面図に位置を明記すること（別紙として添付すること。）。

※2 別紙 3 に記載する。

※3 異状が認められた場合のみ記入すること。

八幡平市栗日影沢最終処分場各種採水場所



施設の点検 [規 4 条の 7 第 4 号ロ, ハ, ヘ, ト]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
点検日	6/14他月2回	6/14他月2回	6/14他月2回	6/14他月2回
異状の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日及び当該措置 の内容 ※3				

水質検査の実施状況と措置 (年 1 回測定) [規 4 条の 7 第 4 号ニ及びホ]

	地下水 (上流)	地下水 (下流)	放流水
採取日	5月7日		
採取場所	別紙の通り ※1		
分析結果が得られた日	5月24日		
分析結果	別紙 3 の通り ※2		
異状の有無	無	無	
必要な措置を講じた 年月日及び当該措置 の内容 ※3			

※1 処分場の平面図に位置を明記すること (別紙として添付すること)。

※2 別紙 3 に記載する

※3 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査結果〔八幡平市栗日影沢最終処分場〕

採取場所の略称	浸出液処理施設	基準値 (1%あたり)	採取場所の略称	上流部対照井戸	下流部対照井戸	基準値 (1%あたり)
採取年月日	5月7日		採取年月日	5月7日	5月7日	
分析結果が得られた日	5月24日		分析結果が得られた日	5月24日	5月24日	
水質の区分	検査結果		水質の区分	検査結果		
1 アルキル水銀化合物	0.0005 未満	0.005mg以下	1 アルキル水銀	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005mg以下
2 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	0.0005 未満	水銀0.005mg以下	2 総水銀	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005mg以下
3 カドミウム及びその化合物	0.003 未満	0.1mg以下	3 カドミウム	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003mg以下
4 鉛及びその化合物	0.01 未満	0.1mg以下	4 鉛	0.005 未満	0.005 未満	0.01mg以下
5 有機燐化合物 ※1	0.1 未満	1mg以下	5 六価クロム	0.005 未満	0.005 未満	0.05mg以下
6 六価クロム化合物	0.02 未満	六価クロム0.5mg以下	6 砒素	0.002 未満	0.002 未満	0.01mg以下
7 砒素及びその化合物	0.01 未満	砒素0.1mg以下	7 全シアン	0.01 未満	0.01 未満	0.01mg以下
8 シアン化合物	0.1 未満	シアン1mg以下	8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005mg以下
9 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005 未満	0.003mg以下	9 トリクロロエチレン	0.001 未満	0.001 未満	0.03mg以下
10 トリクロロエチレン	0.01 未満	0.3mg以下	10 テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.001 未満	0.01mg以下
11 テトラクロロエチレン	0.01 未満	0.1mg以下	11 ジクロロメタン	0.002 未満	0.002 未満	0.02mg以下
12 ジクロロメタン	0.02 未満	0.3mg以下	12 四塩化炭素	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002mg以下
13 四塩化炭素	0.002 未満	0.3mg以下	13 1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004mg以下
14 1,2-ジクロロエタン	0.004 未満	0.3mg以下	14 1,1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.002 未満	0.1mg以下
15 1,1-ジクロロエチレン	0.02 未満	1mg以下	15 1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.004 未満	※3の合計量0.04mg以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 未満	0.4mg以下	16 1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.001 未満	1mg以下
17 1,1,1-トリクロロエタン	0.005 未満	3mg以下	17 1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	0.0006 未満	0.006mg以下
18 1,1,2-トリクロロエタン	0.006 未満	0.06mg以下	18 1,3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002mg以下
19 1,3-ジクロロプロペン	0.002 未満	0.02mg以下	19 チウラム	0.0006 未満	0.0006 未満	0.006mg以下
20 1,4-ジオキサン	0.05 未満	0.5mg以下	20 シマジン	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003mg以下
21 チウラム	0.006 未満	0.06mg以下	21 チオベンカルブ	0.002 未満	0.002 未満	0.02mg以下
22 シマジン	0.003 未満	0.03mg以下	22 ベンゼン	0.001 未満	0.001 未満	0.01mg以下
23 チオベンカルブ	0.02 未満	0.2mg以下	23 セレン	0.002 未満	0.002 未満	0.01mg以下
24 ベンゼン	0.01 未満	0.1mg以下	24 1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.005 未満	0.05mg以下
25 セレン及びその化合物	0.01 未満	セレン0.1mg以下	25 クロロエチレン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002mg以下
26 ほう素及びその化合物	0.5 未満	10mg以下	26 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素	0.05 未満	0.31 未満	10mg以下
27 ふっ素及びその化合物	0.8 未満	8mg以下	27 ホウ素	0.1 未満	0.1 未満	1mg以下
28 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	0.8 未満	※2の合計量100mg以下	28 フッ素	0.08 未満	0.08 未満	0.8mg未満
29 水素イオン濃度(pH)	8.0 未満	5.8～8.6(海域以外)	29 ダイオキシン類 ※4	0.0045 未満	0.094 未満	1pg-TEQ
30 生物化学的酸素要求量(BOD)	0.8 未満	60mg以下				
31 化学的酸素要求量(COD)	2.5 未満	90mg以下				
32 浮遊物質(SS)	1 未満	60mg以下				
33 ノルマルヘキサン抽出物 質含有量(鉱油類含有量)	0.5 未満	5mg以下				
34 ノルマルヘキサン抽出物質 含有量(動植物油脂類含有量)	0.5 未満	30mg以下				
35 フェノール類含有量	0.05 未満	5mg以下				
36 銅含有量	0.01 未満	3mg以下				
37 亜鉛含有量	0.05 未満	2mg以下				
38 溶解性鉄含有量	0.1 未満	10mg以下				
39 溶解性マンガン含有量	0.05 未満	10mg以下				
40 クロム含有量	0.01 未満	2mg以下				
41 大腸菌群数	1 未満	日間平均 3,000個以下/cmf				
42 窒素含有量	1.1 未満	120(日間平均60)mg以下				
43 炭含有量	0.16 未満	16(日間平均8)mg以下				
44 ダイオキシン類 ※4	5.1 未満	10pg-TEQ以下				

※1 パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びE P N

※2 1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素

※3 1リットルにつきシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

※4 ダイオキシン類

採取年月日	10月1日
分析結果が得られた日	10月24日

令和 6 年度

一般廃棄物処理施設の維持管理等結果報告書

- ・最終処分場（八幡平市一般廃棄物最終処分場）

八幡平市

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（月毎に記載）〔規 4 条の 7 第 4 号イ〕

種 類 (単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般埋立ごみ (t/月)	0.51	0.62	2.14	0.00	0.00	4.48	1.51	3.56	0.00	0.00	0.00	1.18	14.00
焼却残渣(主灰) (t/月)	85.81	68.76	69.40	56.15	58.93	50.47	68.06	52.06	59.40	54.03	40.77	53.13	716.97
焼却残渣(飛灰) (t/月)	16.77	30.97	15.09	28.68	21.28	21.61	21.58	29.28	21.01	28.67	17.46	18.12	270.52
粗大ごみ残渣 (t/月)	24.47	22.84	19.26	17.69	16.23	16.28	20.04	20.98	18.55	12.58	11.27	29.01	229.20
カレット残渣 (t/月)	8.25	9.72	7.85	8.71	7.33	5.59	10.88	7.04	7.38	8.32	4.81	9.33	95.21
尿尿し渣 (t/月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	6.58	7.22	3.71	3.42	6.82	30.82
震災廃棄物(不燃) (t/月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規 4 条の 7 第 4 号ニ及びホ〕

区分	地点
地下水	上流 別紙の通り ※1
	下流 別紙の通り ※1
浸出水	別紙の通り ※1

地下水	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
採取日	2日	7日	4日	2日	6日	3日	1日	5日	3日	7日	4日	4日	
分析結果が得られた日	9日	24日	11日	9日	16日	11日	7日	18日	11日	15日	10日	12日	
上流部	塩化物イオン(mg/L)	4.4	4.7	4.6	4.8	4.1	4.5	4.5	9.3	4.7	4.0	4.0	4.8
	電気伝導率(mS/m)	5.5	5.8	6.0	5.4	6.3	6.1	6.0	7.2	7.8	5.6	5.6	6.1
	水素イオン濃度												
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
下流部	塩化物イオン(mg/L)	11.0	10.0	12.0	13.0	10.0	11.0	11.0	28.0	10.0	10.0	10.0	12.2
	電気伝導率(mS/m)	23.0	15.0	17.0	19.0	18.0	22.0	15.0	15.0	18.0	17.0	16.0	17.9
	水素イオン濃度												
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
必要な措置を講じた日付とその内容※3													

浸出水処理水	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
採取日	2日	7日	4日	2日	6日	3日	1日	5日	3日	7日	4日	4日	
分析結果が得られた日	9日	24日	11日	9日	16日	11日	7日	18日	11日	15日	11日	12日	
水素イオン濃度	7.4	7.5	7.6	7.6	7.8	7.6	7.8	8.0	7.9	7.8	8.1	7.7	7.7
BOD(mg/L)	3.3	1.6	1.8	0.5未満	1.2	2.6	0.8	0.6	0.8	1.9	0.9	2.2	1.6
COD(mg/L)	9.2	11.0	8.7	7.0	7.4	7.8	7.2	3.0	5.8	5.8	6.0	5.9	7.1
浮遊物質(mg/L)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1	1未満	-

※1 処分場の平面図に位置を明記すること（別紙として添付すること。）。

※2 別紙 3 に記載する。

※3 異状が認められた場合のみ記入すること。

八幡平市一般廃棄物最終処分場各種採水場所



施設の点検 [規 4 条の 7 第 4 号ロ, ハ, ヘ, ト]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
点検日	6/14他月2回	6/14他月2回	6/14他月2回	6/14他月2回
異状の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日及び当該措置 の内容 ※3				

水質検査の実施状況と措置 (年 1 回測定) [規 4 条の 7 第 4 号ニ及びホ]

	地下水 (上流)	地下水 (下流)	放流水
採取日	5月7日		
採取場所	別紙の通り ※1		
分析結果が得られた日	5月8日		
分析結果	別紙 3 の通り ※2		
異状の有無	無	無	
必要な措置を講じた 年月日及び当該措置 の内容 ※3			

※1 処分場の平面図に位置を明記すること (別紙として添付すること)。

※2 別紙 3 に記載する

※3 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査結果 [八幡平市一般廃棄物最終処分場]

採取場所の略称		浸出液処理施設		基準値 (1㍓あたり)	採取場所の略称		上流部対照井戸	下流部監視井戸	基準値 (1㍓あたり)		
採取年月日		5月7日			採取年月日		5月7日	5月7日			
分析結果が得られた日		5月24日			分析結果が得られた日		5月24日	5月24日			
水質の区分		検査結果			水質の区分		検査結果				
1	アルキル水銀化合物	0.0005	未満	0.005mg以下	1	アルキル水銀	0.0005	未満	0.0005	未満	0.005mg以下
2	水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	0.0005	未満	水銀0.005mg以下	2	総水銀	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005mg以下
3	カドミウム及びその化合物	0.003	未満	0.1mg以下	3	カドミウム	0.0003	未満	0.0003	未満	0.003mg以下
4	鉛及びその化合物	0.01	未満	0.1mg以下	4	鉛	0.005	未満	0.005	未満	0.01mg以下
5	有機燐化合物 ※1	0.1	未満	1mg以下	5	六価クロム	0.005	未満	0.005	未満	0.05mg以下
6	六価クロム化合物	0.02	未満	六価クロム0.5mg以下	6	砒素	0.002		0.002	未満	0.01mg以下
7	砒素及びその化合物	0.01	未満	砒素0.1mg以下	7	全シアン	0.01	未満	0.01	未満	0.01mg以下
8	シアン化合物	0.1	未満	シアン1mg以下	8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005mg以下
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005	未満	0.003mg以下	9	トリクロロエチレン	0.001	未満	0.001	未満	0.03mg以下
10	トリクロロエチレン	0.01	未満	0.3mg以下	10	テトラクロロエチレン	0.001	未満	0.001	未満	0.01mg以下
11	テトラクロロエチレン	0.01	未満	0.1mg以下	11	ジクロロメタン	0.002	未満	0.002	未満	0.02mg以下
12	ジクロロメタン	0.02	未満	0.3mg以下	12	四塩化炭素	0.0002	未満	0.0002	未満	0.002mg以下
13	四塩化炭素	0.002	未満	0.3mg以下	13	1,2-ジクロロエタン	0.0004	未満	0.0004	未満	0.004mg以下
14	1,2-ジクロロエタン	0.004	未満	0.3mg以下	14	1,1-ジクロロエチレン	0.002	未満	0.002	未満	0.1mg以下
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02	未満	1mg以下	15	1,2-ジクロロエチレン	0.004	未満	0.004	未満	※3の合計量0.04mg以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	未満	0.4mg以下	16	1,1,1-トリクロロエタン	0.001	未満	0.001	未満	1mg以下
17	1,1,1-トリクロロエタン	0.005	未満	3mg以下	17	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	未満	0.0006	未満	0.006mg以下
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.006	未満	0.06mg以下	18	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	未満	0.0002	未満	0.002mg以下
19	1,3-ジクロロプロペン	0.002	未満	0.02mg以下	19	チウラム	0.0006	未満	0.0006	未満	0.006mg以下
20	1,4-ジオキサン	0.05	未満	0.5mg以下	20	シマジン	0.0003	未満	0.0003	未満	0.003mg以下
21	チウラム	0.006	未満	0.06mg以下	21	チオベンカルブ	0.002	未満	0.002	未満	0.02mg以下
22	シマジン	0.003	未満	0.03mg以下	22	ベンゼン	0.001	未満	0.001	未満	0.01mg以下
23	チオベンカルブ	0.02	未満	0.2mg以下	23	セレン	0.002	未満	0.002	未満	0.01mg以下
24	ベンゼン	0.01	未満	0.1mg以下	24	1,4-ジオキサン	0.005	未満	0.005	未満	0.05mg以下
25	セレン及びその化合物	0.01	未満	セレン0.1mg以下	25	クロロエチレン	0.0002	未満	0.0002	未満	0.002mg以下
26	ほう素及びその化合物	0.2	未満	10mg以下	26	硝酸性窒素、亜硝酸性窒素	0.02		0.30		10mg以下
27	ふっ素及びその化合物	0.8	未満	8mg以下	27	ホウ素	0.1	未満	0.1	未満	1mg以下
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	6.8		※2の合計量100mg以下	28	フッ素	0.08	未満	0.08	未満	0.8mg未満
29	水素イオン濃度(pH)	7.5		5.8～8.6(海域以外)	29	ダイオキシン類 ※4	0.0017		0.00021		1pg-TEQ
30	生物化学的酸素要求量(BOD)	1.6		60mg以下							
31	化学的酸素要求量(COD)	11.0		90mg以下							
32	浮遊物質(SS)	1	未満	60mg以下							
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	0.5	未満	5mg以下							
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	0.5	未満	30mg以下							
35	フェノール類含有量	0.05	未満	5mg以下							
36	銅含有量	0.02		3mg以下							
37	亜鉛含有量	0.05	未満	2mg以下							
38	溶解性鉄含有量	0.1	未満	10mg以下							
39	溶解性マンガン含有量	0.05	未満	10mg以下							
40	クロム含有量	0.01	未満	2mg以下							
41	大腸菌群数	1	未満	日間平均 3,000個以下/cm ³							
42	窒素含有量	15		120(日間平均60)mg以下							
43	燐含有量	0.05	未満	16(日間平均8)mg以下							
44	ダイオキシン類 ※4	0.0079		10pg-TEQ以下							

※1 パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びE P N

※2 1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素

※3 1リットルにつきシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

※4 ダイオキシン類	採取年月日	10月1日
	分析結果が得られた日	10月24日