


集水桝工(1/2)

第1号集水桝工


NO. 0+14.65 (L) S=1:30

平面図

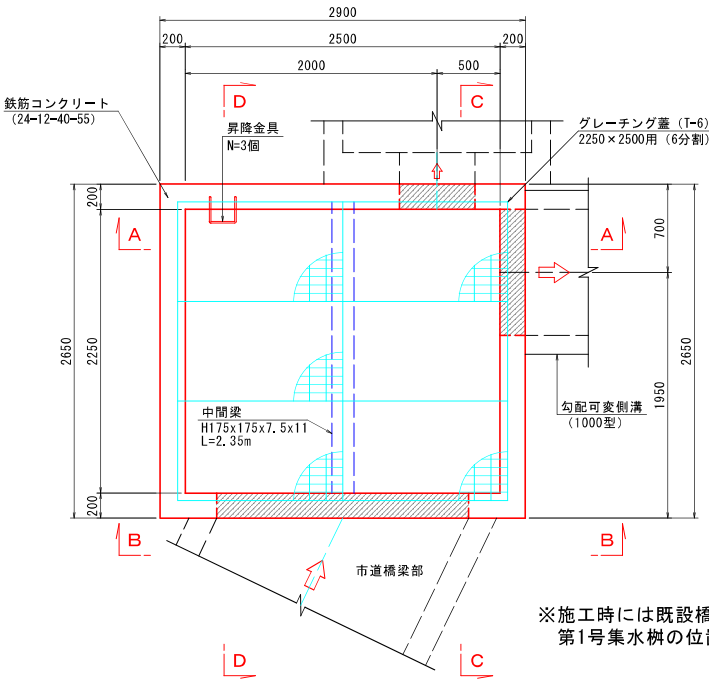


※施工時には既設橋梁部との取り合いを確認し、
第1号集水桝の位置を調整すること。


A---A

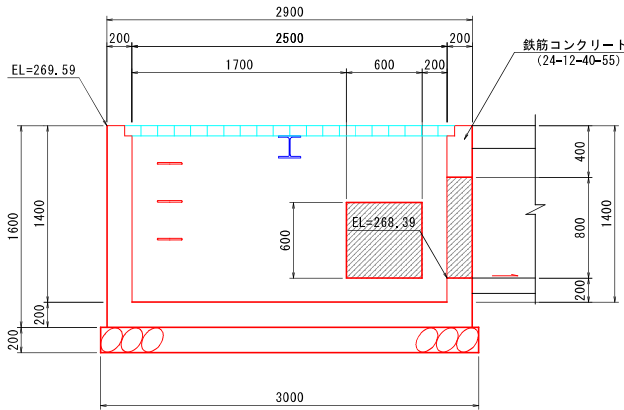


B---B

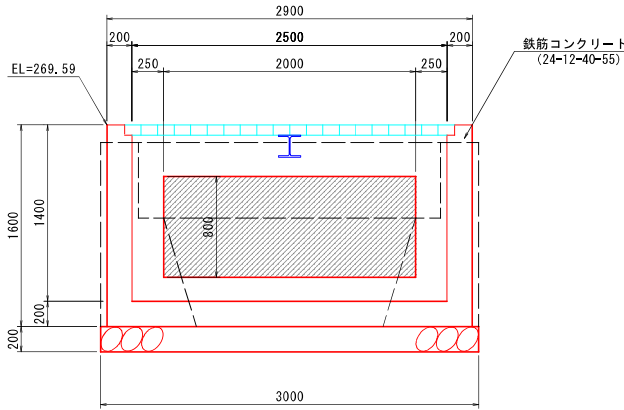

C---C

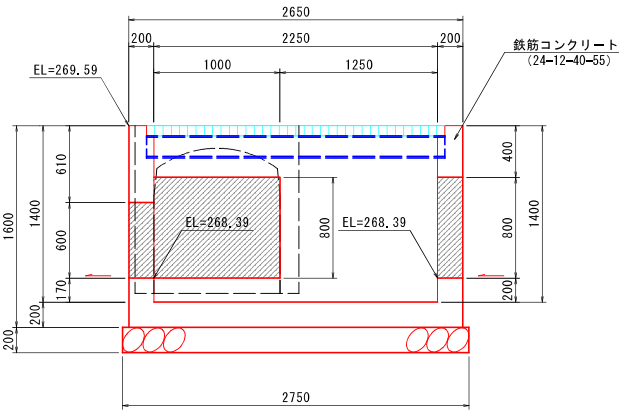


D---D

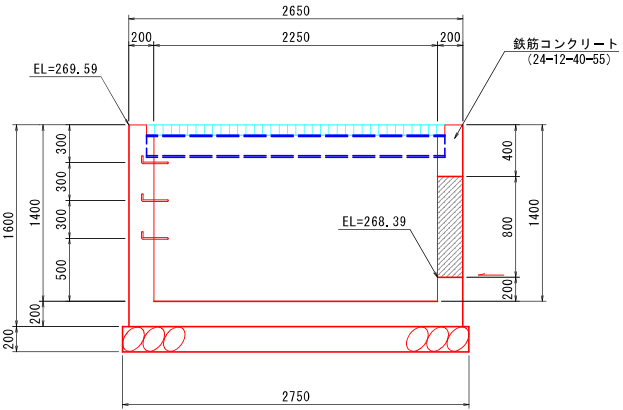


第2号集水桝工

NO. 3+3.05 (L) S=1:30


平面図

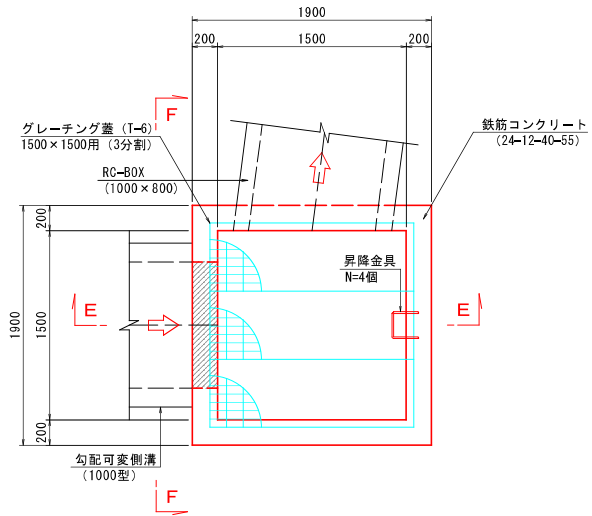

E---E

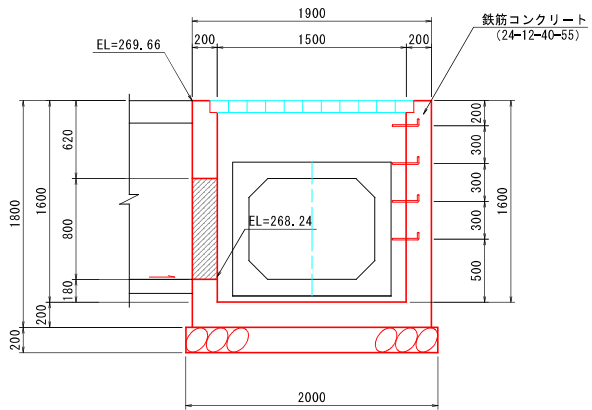

F---F

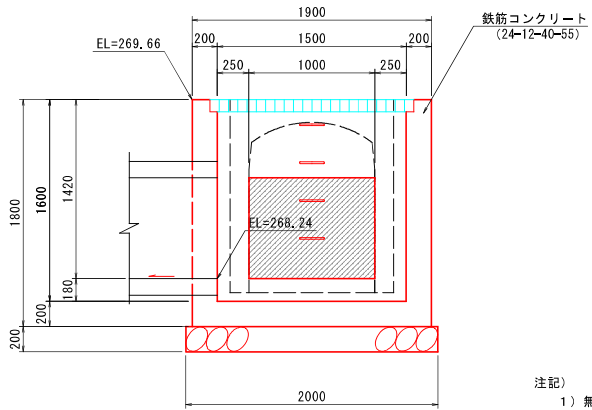

注記
1) 無筋コンクリートの設計基準強度は、18-8-40-60とする。
鉄筋コンクリートは、24-12-40-55とする。
2) 基礎砕石は、RC-40以下を使用する事。

この図面は原図を1/2に縮小して
いるものであり、図示される縮
尺は原図に対するものである。

八 幡 平 市	
市道松尾線	八幡平市松尾地内
全 枚ノ中 其	集水桝工(1/2)
令和 年度	
工 事	
縮 尺	図 示